

DL+07
130122

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W RAWICZU**

www.gov.pl/web/psse-rawicz
psse.rawicz@pis.gov.pl
PSSERawicz/SkrytkaESP
higiena.komunalna@psse-rawicz.pl

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

w Rawiczu sp. z o.o.

Wpl. dn 2022-01-13

ul. Wały J. Dąbrowskiego 2
63-900 Rawicz
NIP 6991781383
REGON 411143394
BDO 000435116

N.HK.903.25.2022

L. dz. P/0088/2022 dział ably

Rawicz, dnia 10.01.2022 r.

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o.
Folwark, ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz**

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 t.j.),
- § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody nr: OL-W.903.3.2021 z dnia 22.01.2021 r., OL-W.903.246.2021 z dnia 19.03.2021 r., OL-W.903.457.2021 z dnia 24.05.2021 r., OL-W.903.848.2021 z dnia 23.08.2021 r., OL-W.903.1118.2021 z dnia 29.10.2021 r., N/2496/2021/LB-WG/PCH/ z dnia 02.11.2021 r., N/2496/2021/LB-AS/PGC/ z dnia 04.11.2021 r. pobranej w ramach prowadzonego przez tutejszy organ nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Dębno Polskie, zarządzanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o., Folwark, ul. Półwiejska 20 oraz sprawozdaniem z badań wody nr: SB/08639/02/2021 z dnia 09.02.2021 r., SB/32378/04/2021 z dnia 13.04.2021 r., SB/55287/06/2021 z dnia 09.06.2021 r., SB/70601/07/2021 z dnia 13.07.2021 r., SB/92202/09/2021 z dnia 03.09.2021 r., SB/93107/09/2021 z dnia 06.09.2021 r., SB/122824/11/2021 z dnia 08.11.2021 r., SB/124251/11/2021 z dnia 12.11.2021 r. pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego Dębno Polskie, przeprowadzonej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o., Folwark, ul. Półwiejska 20

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały, że woda spełnia wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne i fizykochemiczne określone w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.).

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W RAWICZU**

mgr Grażyna Marczyńska

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Rawicz, ul. J. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz
2. aa

JR

ST-10
23.03.22 J

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W RAWICZU**

www.gov.pl/web/psse-rawicz
psse.rawicz@pis.gov.pl
PSSERawicz/SkrytkaESP
higiena.komunalna@psse-rawicz.pl

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

w Rawiczu sp. z o.o.

ul. Wały J. Dąbrowskiego 2
63-900 Rawicz
NIP 6991781383
REGON 411143394
BDO 000435116

Wpł. dn. 2022-03-23

L. dz. P/10661/2022 dnia 22.03.2022 r. Rawicz, dnia 22.03.2022 r.

N.HK.903.1.8.2022

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o.
Folwark, ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz**

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 t.j.),
- § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody nr: SB/10349/02/2022 dnia 07.02.2022 r., SB/20719/03/2022 z dnia 04.03.2022 r., SB/27811/03/2022 z dnia 21.03.2022 r. pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego Dębno Polskie, przeprowadzonej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o., Folwark, ul. Półwiejska 20

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały, że woda spełnia wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne i fizykochemiczne określone w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W RAWICZU

mgr Grażyna Marczyńska

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Rawicz, ul. J. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz
2. aa

JR

DL+DT
27.05.2022

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RAWICZU

www.gov.pl/web/psse-rawicz
psse.rawicz@pis.gov.pl
PSSERawicz/SkrytkaESP
higiena.komunalna@psse-rawicz.pl

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
w Rawiczu sp. z o.o.

ul. Wały J. Dąbrowskiego 2
63-900 Rawicz
NIP 6991781383
REGON 411143394
BDO 000435116

Wpl. dn 2022 -05- 27

N.HK.9020.114.2022

L. dz. P/1225/2022 dział

Rawicz, dnia 26.05.2022 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o
Folwark, ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 t.j.),
- § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu

po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań wody nr: OL-W.903.499.2022 z dnia 20.05.2022 r. pobranej w ramach prowadzonego przez tutejszy organ nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Dębno Polskie, zarządzanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o., Folwark, ul. Półwiejska 20

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały, że woda spełnia wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne i fizykochemiczne określone w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W RAWICZU

mgr Grażyna Marczyńska


Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Rawicz, ul. J. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz
2. aa

JR



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Rawiczu

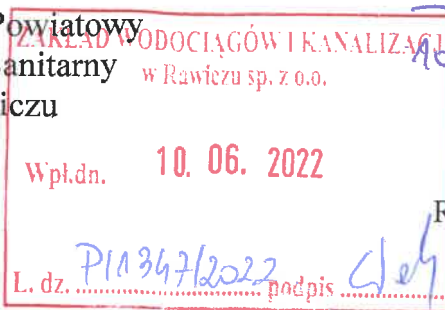

DL-OT
10.06.22 g

Rawicz, dnia 08.06.2022 r.

N.HK.903.1.71.2022

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o.
Folwark, ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 t.j.),
- § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu

po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań wody nr: SB/62928/06/2022 dnia 06.06.2022 r. pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego Dębno Polskie, przeprowadzonej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o., Folwark, ul. Półwiejska 20

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały, że woda spełnia wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne i fizykochemiczne określone w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.).

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W RAWICZU**

mgr Grażyna Marczyńska

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Rawicz, ul. J. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz
2. aa

JR

niepodlega



Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Rawiczu
ul. Wały J. Dąbrowskiego 2 | 63-900 Rawicz
Stanowisko Pracy do spraw Higieny Komunalnej
tel. 65 5453937
sekretariat@psse-rawicz.pl | higiena.komunalna@psse-rawicz.pl
NIP 699-17-81-383 | REGON 411143394
BDO 000435116
www.gov.pl/web/psse-rawicz
psse-rawicz/SkrytkaESP



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Rawiczu

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
w Rawiczu sp. z o.o.

Wpł.dn. 18. 07. 2022

Rawicz, dnia 13.07.2022 r.

N.HK.903.1.90.2022

L. dz. P/1611/2022 podpis

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o.
Folwark, ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn. zm.),
- § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu

po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań wody nr: SB/80179/07/2022 dnia 11.07.2022 r. pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego Dębno Polskie, przeprowadzonej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o., Folwark, ul. Półwiejska 20

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały, że woda spełnia wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne i fizykochemiczne określone w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W RAWICZU

mgr Grażyna Marczyńska

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Rawicz, ul. J. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz
2. aa

JR


wiepodlega

WYDRUK
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W RAWICZU SP. Z O.O.

Powiatowa Stacja
Sanitarно-Epidemiologiczna w Rawiczu
ul. Wały J. Dąbrowskiego 2 | 63-900 Rawicz
Stanowisko Pracy do spraw Higieny Komunalnej
tel. 65 5453937
sekretariat.psse.rawicz@sanepid.gov.pl
| higienakomunalna.psse.rawicz@sanepid.gov.pl
NIP 699-17-81-383 | REGON 411143394
BDO 000435116
www.gov.pl/web/psse-rawicz
psse-rawicz/SkrytkaESP



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Rawiczu

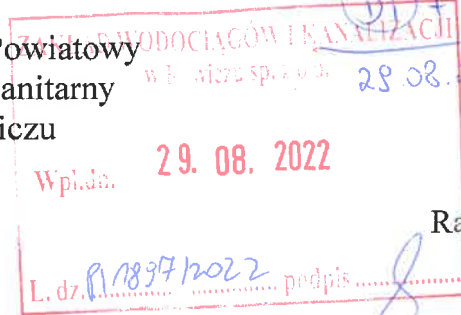

Rawicz, dnia 25.08.2022 r.

N.HK.9020.227.2022

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o.
Folwark, ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn. zm.),
- § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu

po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań wody nr: OL-W.903.923.2022 z dnia 19.08.2022 r. pobranej w ramach prowadzonego przez tutejszy organ nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Dębno Polskie, zarządzanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o., Folwark, ul. Półwiejska 20

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały, że woda spełnia wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne i fizykochemiczne określone w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.).

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Rawiczu
mgr inż. Piotr Steimach

Do wiadomości:

1. Burmistrz Gminy Rawicz, ul. J. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz
2. aa

JR

niepodlega


BIURO
REGULACJI I KONTROLI
WYKONANIA
OBLIGACJI

Powiatowa Stacja
Sanitarно-Epidemiologiczna w Rawiczu
ul. Wały J. Dąbrowskiego 2 | 63-900 Rawicz
Stanowisko Pracy do spraw Higieny Komunalnej
tel. 65 5453937
sekretariat.psse.rawicz@sanepid.gov.pl
| higienakomunalna.psse.rawicz@sanepid.gov.pl
NIP 699-17-81-383 | REGON 411143394
BDO 000435116
www.gov.pl/web/psse-rawicz
psse-rawicz/SkrytkaESP



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Rawiczu

N.HK.9020.316.2022

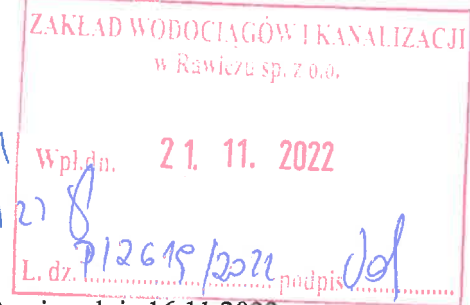

Rawicz, dnia 16.11.2022 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o.
Folwark, ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn. zm.),
- § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody nr: OL-W.903.1245.2022, N/3021/2022/LB-WG/PCH/ z dnia 31.10.2022 r., N/3021/2022/LB-AS/PGC, PLC/ z dnia 03.11.2022 r. pobranej w ramach prowadzonego przez tutejszy organ nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Dębno Polskie, zarządzanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o., Folwark, ul. Półwiejska 20 oraz sprawozdaniem z badań wody nr: SB/139185/11/2022 z dnia 14.11.2022 r. pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego Dębno Polskie, przeprowadzonej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o., Folwark ul. Półwiejska 20

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały, że woda spełnia wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne i fizykochemiczne określone w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W RAWICZU
mgr Grażyna Marczyńska

Do wiadomości:

1. Burmistrz Gminy Rawicz, ul. J. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz
2. aa

JR

niepodlega


PAŃSTWO
REPUBLICA
POLSKA

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Rawiczu
ul. Wąły J. Dąbrowskiego 2 | 63-900 Rawicz
Stanowisko Pracy do spraw Higieny Komunalnej
tel. 65 5453937
sekretariat.psse.rawicz@sanepid.gov.pl
| higienakomunalna.psse.rawicz@sanepid.gov.pl
NIP 699-17-81-383 | REGON 411143394
BDO 000435116
www.gov.pl/web/psse-rawicz
psserawicz/SkrytkaESP



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Rawiczu

N.HK.903.1.161.2022

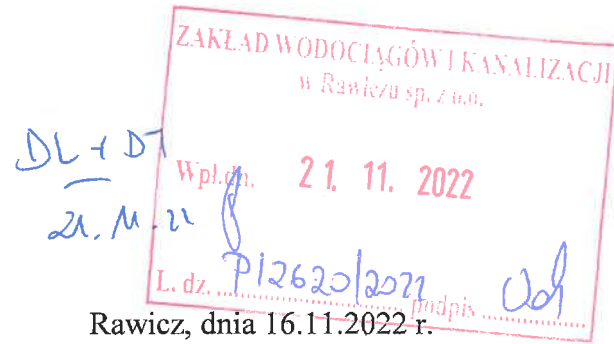

Rawicz, dnia 16.11.2022 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o.
Folwark, ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn. zm.),
- § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu

po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań wody nr: SB/136364/11/2022 z dnia 07.11.2022 r. pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego Dębno Polskie, przeprowadzonej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o., Folwark, ul. Półwiejska 20

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały, że woda spełnia wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne i fizykochemiczne określone w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W RAWICZU
Chay
mgr Grażyna Marchwińska

Do wiadomości:

1. Burmistrz Gminy Rawicz, ul. J. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz
2. aa

JR

wiepodlega

OPIS
KRAJOWY REJESTR
NIP 699-17-81-383

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Rawiczu
ul. Waly J. Dąbrowskiego 2 | 63-900 Rawicz
Stanowisko Pracy do spraw Higieny Komunalnej
tel. 65 5453937
sekretariat.psse.rawicz@sanepid.gov.pl
| higienakomunalna.psse.rawicz@sanepid.gov.pl
NIP 699-17-81-383 | REGON 411143394
BDO 000435116
www.gov.pl/web/psse-rawicz
psse-rawicz/SkrytkaESP