


DL+DT
2022

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W RAWICZU**

www.gov.pl/web/psse-rawicz
psse.rawicz@pis.gov.pl
PSSERawicz/SkrytkaESP
higiena.komunalna@psse-rawicz.pl

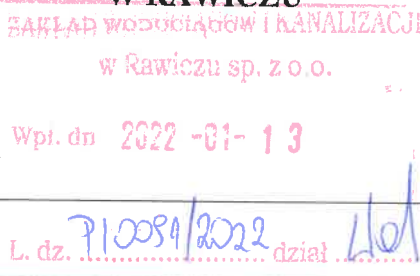

ul. Wały J. Dąbrowskiego 2
63-900 Rawicz
NIP 6991781383
REGON 411143394
BDO 000435116

N.HK.903.27.2022

Rawicz, dnia 10.01.2022 r.

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o.
Folwark, ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz**

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 t.j.),
- § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody nr: OL-W.903.133.2021 z dnia 19.02.2021 r., OL-W.903.355.2021 z dnia 23.04.2021 r., OL-W.903.367.2021, OL-W.903.368.2021, OL-W.903.369.2021 z dnia 26.04.2021 r., OL-W.903.563.2021 z dnia 18.06.2021 r., N/1311/2021/LB-WG/PCH/, N/1311/2021/LB-AS/PGC/ z dnia 23.06.2021 r., OL-W.903.985.2021 z dnia 24.09.2021 r., OL-W.903.1206.2021 z dnia 19.11.2021 r. pobranej w ramach prowadzonego przez tutejszy organ nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Łaszczyn, zarządzanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o., Folwark, ul. Półwiejska 20 oraz sprawozdaniem z badań wody nr: SB/01246/01/2021 z dnia 13.01.2021 r., SB/18099/03/2021 z dnia 08.03.2021 r., SB/42056/05/2021/, SB/42399/05/2021 z dnia 10.05.2021 r., SB/81650/08/2021 z dnia 09.08.2021 r., SB/109088/10/2021 z dnia 11.10.2021 r., SB/137901/12/2021/ z dnia 10.12.2021 r., SB/140246/12/2021 z dnia 14.12.2021 r., SB/146581/12/2021, SB/146582/12/2021 z dnia 27.12.2021 r. pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego Łaszczyn, przeprowadzonej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o., Folwark, ul. Półwiejska 20

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały, że woda spełnia wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne i fizykochemiczne określone w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.).

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Rawicz, ul. J. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz
2. aa

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W RAWICZU**


mgr Grażyna Marczyńska

JR

DL+DT
26.01.22

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W RAWICZU**

www.gov.pl/web/psse-rawicz
psse.rawicz@pis.gov.pl
PSSERawicz/SkrytkaESP
higiena.komunalna@psse-rawicz.pl

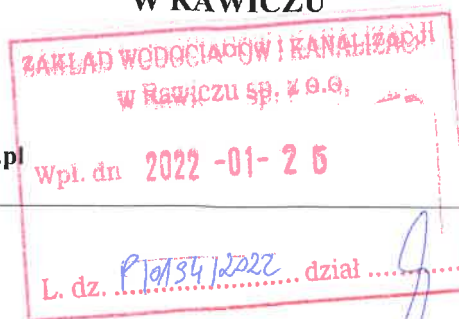

ul. Waly J. Dąbrowskiego 2
63-900 Rawicz
NIP 6991781383
REGON 411143394
BDO 000435116

N.HK.903.1.4.2022

Rawicz, dnia 24.01.2022 r.

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o.
Folwark, ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz**

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 t.j.),
- § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu

po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań wody nr: SB/02250/01/2022 dnia 14.01.2022 r. pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego Łaszczyn, przeprowadzonej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o., Folwark, ul. Półwiejska 20

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały, że woda spełnia wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne i fizykochemiczne określone w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.).

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W RAWICZU**

mgr Grażyna Marczyńska

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Rawicz, ul. J. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz
2. aa

JR

DL+IST
230322 8

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W RAWICZU**

www.gov.pl/web/psse-rawicz
psse.rawicz@pis.gov.pl
PSSERawicz/SkrytkaESP
higiena.komunalna@psse-rawicz.pl

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
w Rawiczu sp. z o.o.

ul. Wały J. Dąbrowskiego 2
63-900 Rawicz
NIP 6991781383
REGON 411143394
BDO 000435116

N.HK.903.1.24.2022

wpł. dn. 2022 -03- 2 3

L. dz. 910660/2022 dział 404

Rawicz, dnia 22.03.2022 r.

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o.
Folwark, ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz**

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 t.j.),
- § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody nr: SB/22166/03/2022 z dnia 08.03.2022 r., SB/27532/03/2022 z dnia 21.03.2022 r. pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego Łaszczyn, przeprowadzonej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o., Folwark, ul. Półwiejska 20

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały, że woda spełnia wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne i fizykochemiczne określone w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W RAWICZU

mgr Grażyna Marczyńska

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Rawicz, ul. J. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz
2. aa

JR

DL+DT
27.05.22 8

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W RAWICZU**

www.gov.pl/web/psse-rawicz
psse.rawicz@pis.gov.pl
PSSERawicz/SkrytkaESP
higiena.komunalna@psse-rawicz.pl

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
w Rawiczu sp. z o.o.
Wpł. dn. 2022-05-27

ul. Wały J. Dąbrowskiego 2
63-900 Rawicz
NIP 6991781383
REGON 411143394
BDO 000435116

N.HK.903.1.50.2022

L. dz. P/1226/2022 dział Wody Rawicz, dnia 26.05.2022 r.

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o.
Folwark, ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz**

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 t.j.),
- § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody nr: SB/50801/05/2022 z dnia 12.05.2022 r., SB/54079/05/2022 z dnia 19.05.2022 r. pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego Łaszczyn, przeprowadzonej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o., Folwark, ul. Półwiejska 20

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały, że woda spełnia wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne i fizykochemiczne określone w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W RAWICZU

mgr Grażyna Marczyńska


Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Rawicz, ul. J. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz
2. aa

JR



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Rawiczu

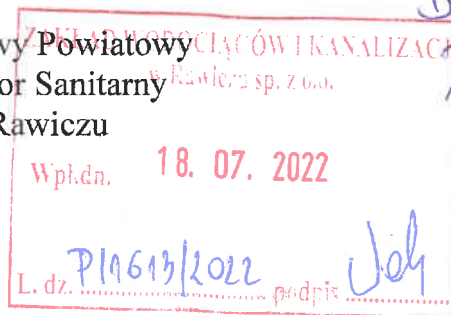

DL+DT
18.07.22

Rawicz, dnia 13.07.2022 r.

N.HK.9020.139.2022

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o.
Folwark, ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn. zm.),
- § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody nr: OL-W.903.621.2022 z dnia 17.06.2022 r., N/1547/2022/LB-WG/PCH/, N/1547/2022/LB-AS/PGC, PLC/ z dnia 23.06.2022 r. pobranej w ramach prowadzonego przez tutejszy organ nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Łaszczyn, zarządzanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o., Folwark, ul. Półwiejska 20 oraz sprawozdaniem z badań wody nr: SB/78934/07/2022 z dnia 08.07.2022 r. pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego Łaszczyn przeprowadzonej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o., Folwark ul. Półwiejska 20

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały, że woda spełnia wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne i fizykochemiczne określone w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W RAWICZU

mgr Grażyna Marczyńska

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Rawicz, ul. J. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz
2. aa

JR


wiepodlega



Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Rawiczu
ul. Wały J. Dąbrowskiego 2 | 63-900 Rawicz
Stanowisko Pracy do spraw Higieny Komunalnej
tel. 65 5453937
sekretariat.psse.rawicz@sanepid.gov.pl
| higienakomunalna.psse.rawicz@sanepid.gov.pl
NIP 699-17-81-383 | REGON 411143394
BDO 000435116
www.gov.pl/web/psse-rawicz
psse-rawicz/SkrytkaESP



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Rawiczu

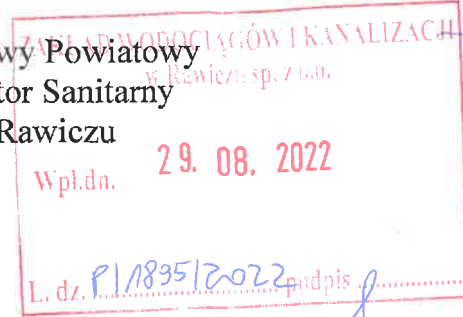

OT + DL
25.08.2022 ..

N.HK.903.1.109.2022

Rawicz, dnia 25.08.2022 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o.
Folwark, ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn. zm.),
- § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody nr: SB/92884/08/2022 z dnia 08.08.2022 r., SB/97455/08/2022 z dnia 18.08.2022 r. pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego Łaszczyn przeprowadzonej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o., Folwark ul. Półwiejska 20

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały, że woda spełnia wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne i fizykochemiczne określone w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.).

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Rawiczu
mgr inż. Piotr Stelmach

Do wiadomości:

1. Burmistrz Gminy Rawicz, ul. J. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz
2. aa

JR

wiepodlega

PIŁSNA
REPUBLICA POLSKA
MINISTERSTWO

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Rawiczu
ul. Wały J. Dąbrowskiego 2 | 63-900 Rawicz
Stanowisko Pracy do spraw Higieny Komunalnej
tel. 65 5453937
sekretariat.psse.rawicz@sanepid.gov.pl
| higienakomunalna.psse.rawicz@sanepid.gov.pl
NIP 699-17-81-383 | REGON 411143394
BDO 000435116
www.gov.pl/web/psse-rawicz
psse-rawicz/SkrytkaESP



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o.

DT+DL
28.09.22

Wpł.dn. 29. 09. 2022

Rawicz, dnia 27.09.2022 r.

N.HK.9020.281.2022

L. dz. P/12147/2022 podpis

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o.
Folwark, ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn. zm.),
- § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu

po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań wody nr: OL-W.903.1075.2022 z dnia 23.09.2022 r. pobranej w ramach prowadzonego przez tutejszy organ nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Łaszczyn, zarządzanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o., Folwark, ul. Półwiejska

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały, że woda spełnia wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne i fizykochemiczne określone w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W RAWICZU

mgr Grażyna Marczyńska

Do wiadomości:

1. Burmistrz Gminy Rawicz, ul. J. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz
2. aa

JR

wiepodlega

POWIAŁOWA STACJA
SANITarno-Epidemiologiczna w Rawiczu

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Rawiczu
ul. Wały J. Dąbrowskiego 2 | 63-900 Rawicz
Stanowisko Pracy do spraw Higieny Komunalnej
tel. 65 5453937
sekretariat.psse.rawicz@sanepid.gov.pl
| higienakomunalna.psse.rawicz@sanepid.gov.pl
NIP 699-17-81-383 | REGON 411143394
BDO 000435116
www.gov.pl/web/psse-rawicz
psse-rawicz/SkrytkaESP




Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Rawiczu

DT + DL

25.10.2022 r.

N.HK.903.1.144.2022

Rawicz, dnia 21.10.2022 r.

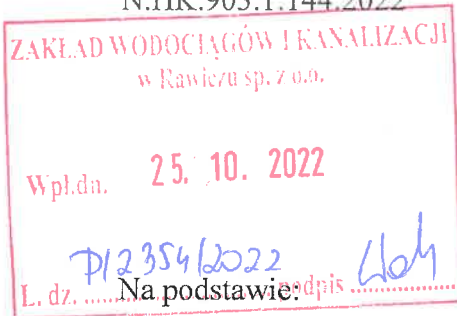

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o.
Folwark, ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz

OCENA JAKOŚCI WODY

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn. zm.),
- § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody nr: SB/122044/10/2022 z dnia 10.10.2022 r., SB/125675/10/2022 z dnia 17.10.2022 r. pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego Łaszczyn, przeprowadzonej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o., Folwark ul. Półwiejska 20

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały, że woda spełnia wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne i fizykochemiczne określone w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W RAWICZU

mgr Grażyna Marczyńska

Do wiadomości:

1. Burmistrz Gminy Rawicz, ul. J. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz
2. aa


JR

PAŃSTWOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W RAWICZU

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Rawiczu
ul. Wały J. Dąbrowskiego 2 | 63-900 Rawicz
Stanowisko Pracy do spraw Higieny Komunalnej
tel. 65 5453937
sekretariat.psse.rawicz@sanepid.gov.pl
| higienakomunalna.psse.rawicz@sanepid.gov.pl
NIP 699-17-81-383 | REGON 411143394
BDO 000435116
www.gov.pl/web/psse-rawicz
psse-rawicz/SkrytkaESP



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Rawiczu

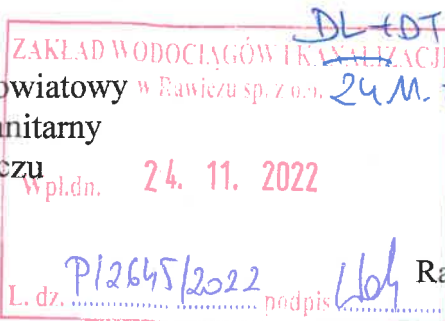

N.HK.9020.332.2022

Rawicz, dnia 23.11.2022 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o.
Folwark, ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn. zm.),
- § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu

po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań wody nr: OL-W.903.1322.2022 z dnia 18.11.2022 r. pobranej w ramach prowadzonego przez tutejszy organ nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Łaszczyn, zarządzanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o., Folwark, ul. Półwiejska 20

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały, że woda spełnia wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne i fizykochemiczne określone w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W RAWICZU
mgr Grażyna Murczyńska

Do wiadomości:

1. Burmistrz Gminy Rawicz, ul. J. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz
2. aa

JR

niepodlega

DRUK
REPLIKACJA
NIE WODZĄC

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Rawiczu
ul. Wały J. Dąbrowskiego 2 | 63-900 Rawicz
Stanowisko Pracy do spraw Higieny Komunalnej
tel. 65 5453937
sekretariat.psse.rawicz@sanepid.gov.pl
| higienakomunalna.psse.rawicz@sanepid.gov.pl
NIP 699-17-81-383 | REGON 411143394
BDO 000435116
www.gov.pl/web/psse-rawicz
psse-rawicz/SkrytkaESP



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Rawiczu

N.HK.903.1.180.2022

Rawicz, dnia 21.12.2022 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o. o.
Folwark, ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn. zm.),
- § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody nr: SB/151138/12/2022 z dnia 02.12.2022 r. pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego Łaszczyn, przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o. o. Folwark ul. Półwiejska 20 63-900 Rawicz

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały, że woda spełnia wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne i fizykochemiczne określone w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Rawiczu

mgr Grażyna Marczyńska
(kwalifikowany podpis elektroniczny)

Do wiadomości:

1. Burmistrz Gminy Rawicz, ul. J. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz
2. aa

MK

Signature Not
Verified

Dokument podpisany
przez Grażyna
Marczyńska, Państw.
Powiat. Inspekt.
Sanit. w Rawiczu
Data: 2022.12.22
14:48:15 CET

niepodlega

OWIENKA
STWIERDZENIA
NIEPODLEGŁOŚCI